

2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA"

ACERRA (NA)

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

GIS CONSULTING – A.S. 2020/21

RICHIESTA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

DM 21.03.2018 ADEGUAMENTO ALLA NORM. ANTINCENDIO IN ED. SCOLASTICI

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

PROTOCOLLARE / FOTOCOPIARE / FIRMARE DS, RLS E DSGA – MASSIMA DIFFUSIONE

Da: **2° CIRCOLO DIDATTICO**
"DON PEPPE DIANA"
ACERRA (NA)

Spett.le: **SINDACO,**
Al Resp. dell'Ufficio Tecnico
Al Resp. Settore Edilizia Scolastica
ACERRA (NA)

RICHIESTA OTTOBRE 2020

OGGETTO: RICHIESTA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DM 21.03.2018 ADEGUAMENTO ALLA NORM. ANTINCENDIO IN ED. SCOLASTICI
 COMMA 3 DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 81/08

In merito all'**ANNO SCOLASTICO 2020/21**, Il **DIRIGENTE SCOLASTICO**, sentito il parere del **RSPP**, in qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** del

2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA" – ACERRA

VISTO il Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro D. Lgs. 81/ 2008 c. 3 art. 18,

- VISTO il Testo Unico in Materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 comma 3 articolo 18,

RICHIEDE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE LA TRASMISSIONE (ALMENO IN COPIA) DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ [CFR ELENCO ALLEGATO]

- 1. TRASMISSIONE DI COPIA DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI** e/o documentazione prodotta verso VVFF per rinnovo dello stesso. Tale documentazione verrà richiesta dai VVFF in caso di ispezione alla sottoscritta Direzione Scolastica per cui è da considerarsi urgente.
- Piano di interventi per ottemperare ai dettami del **DM 21.03.2018** in materia di adeguamento alla normativa antincendio in edifici scolastici che richiama il DM 26.08.1992, (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

Il DM 21.03.2018 fissa le seguenti priorità:

- Collaudo o installazione di **impianto elettrico di sicurezza** che alimenti illuminazione di sicurezza impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme
- Collaudo o installazione di **sistema di altoparlanti per diffusione allarme** per evacuazione (per sedi con oltre 500 presenze)
- Piano di **manutenzione estintori ed aumento del numero nell'ordine del 40%** in attesa di collaudo rete idrica antincendio.
- Collaudo di tutti i **serramenti relativi all'esodo** (efficienza maniglione) con rilascio certificazione di verifica per le porte tagliafuoco.
- Dismissione di **materiale ad alto carico di incendio** eventualmente depositato nei locali della scuola

2° CIRCOLO DIDATTICO "DON PEPPE DIANA"

ACERRA (NA)

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO


GIS CONSULTING - A.S. 2020/21

- Installazione di **impianto di rilevazione automatica incendio** per locali fuori terra con carico di incendio superiore a 30 kg/mq (ex : biblioteche o archivi). Per locali interrati: impianto di spegnimento automatico.


A titolo di completezza si riporta art. 2 del DM 21.03.2018 e i relativi articoli citati del DM 26.08.1992

ACERRA


RSPP

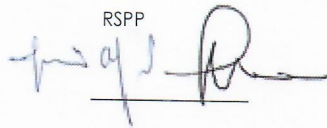

L'RLS



Per presa
visione il DSGA



Il Dirigente
Scalastico

